


LOCAL 08 nueva creación
UBICACIÓN: PTA BAJA - AVENIDA
ACCESO A PABELLÓN 6 LADO NORTE

CUADRO DE SUPERFICIES

LOCAL 08	
LOCAL EXISTENTE 1	21.75 m2
LOCAL EXISTENTE 2	39.48 m2
TERRAZA CUBIERTA	43.46 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA	61.23 m2
SUPERFICIE TOTAL	104.69 m2

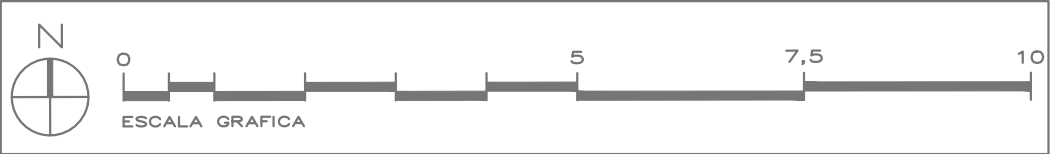

I-AREC-P06-LOC-N						
Nota: unión de dos locales (Policía Nacional y local anexo sin uso)						
POLICÍA NACIONAL			LOCAL ANEXO SIN USO			
INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN			INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN			
ACOMETIDA Y PROTECCIONES	General	38A en cuadro (38A en cabecera para proteger los 2 locales del Pb06, desde donde sale sección 4x10mm2)	ACOMETIDA Y PROTECCIONES	General	25A en cuadro (38A en cabecera para proteger los 2 locales del Pb06, desde donde sale sección 4x10mm2)	
	Grupo electrógeno (servicios mínimos)	No hay		Grupo electrógeno (servicios mínimos)	No hay	
CONTADOR	Digital		CONTADOR	No dispone		
CUADRO ELÉCTRICO	En acceso		CUADRO ELÉCTRICO	En acceso		
INSTALACIÓN DE GAS			INSTALACIÓN DE GAS			
ACOMETIDA	No hay		ACOMETIDA	No hay		
AGUA SANITARIA			AGUA SANITARIA			
ACOMETIDA	No hay		ACOMETIDA	No hay		
PCI			PCI			
BIEs EN EL LOCAL	No hay. En avenida sólo hidrantes	Puesto de control en planta baja, en Pb06 junto al local anexo sin uso	BIEs EN EL LOCAL	No hay. En avenida sólo hidrantes	Puesto de control en planta baja, en Pb06 junto a este local	
ROCIADORES	Sí. En falso techo		ROCIADORES	Sí. En falso techo		
DETECCIÓN	Detectores y pulsadores	Conectado al lazo que cubre todo el área central desde Pb4 al Pb8 (sólo pares)	DETECCIÓN	Detectores y pulsadores	Conectado al lazo que cubre todo el área central desde Pb4 al Pb8 (sólo pares)	
EXTINCIÓN DE CAMPANA	No hay		EXTINCIÓN DE CAMPANA	No hay		
CLIMATIZACIÓN			CLIMATIZACIÓN			
CLIMATIZADOR	No hay UTA		CLIMATIZADOR	No hay UTA		
	2 cassetes en techo. Regulados por termostato. Llega agua caliente y fría desde Sala Máquinas 1. Instalación a 2 tubos, control mediante sonda de Tª exterior controlada por Ifema, regula simultáneamente los locales de planta baja del Pb06. Válvula de 3 vías en la entrada de cada local.			2 cassetes en techo. Regulados por termostato. Llega agua caliente y fría desde Sala Máquinas 1. Instalación a 2 tubos, control mediante sonda de Tª exterior controlada por Ifema, regula simultáneamente los locales de planta baja del Pb06. Válvula de 3 vías en la entrada de cada local.		
VENTILACIÓN	No hay renovación de aire		VENTILACIÓN	No hay renovación de aire		
EXTRACCIÓN			EXTRACCIÓN			
CAMPANAS	No hay		CAMPANAS	No hay		
EXTRACTORES	No hay		EXTRACTORES	No hay		